



キュービクルへ小動物の侵入による波及事故

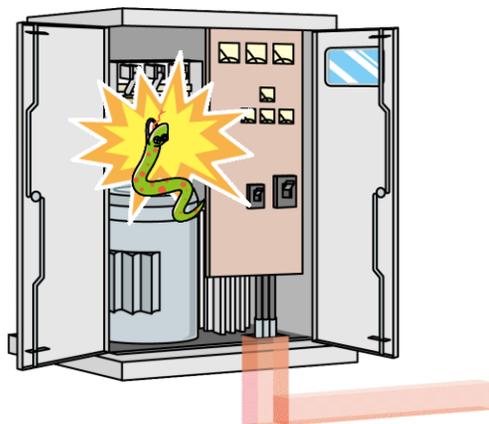


キュービクルへ小動物の侵入による波及事故

高圧交流負荷開閉器 LBS

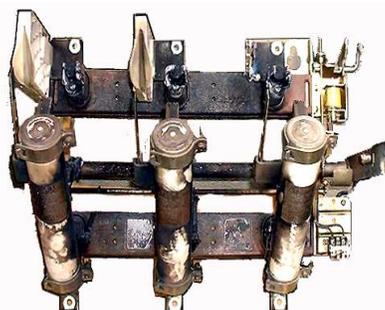

保護装置が動作して、受電設備の高圧開閉器を開放し、工場全体が停電します。

キュービクルへ小動物の侵入による波及事故

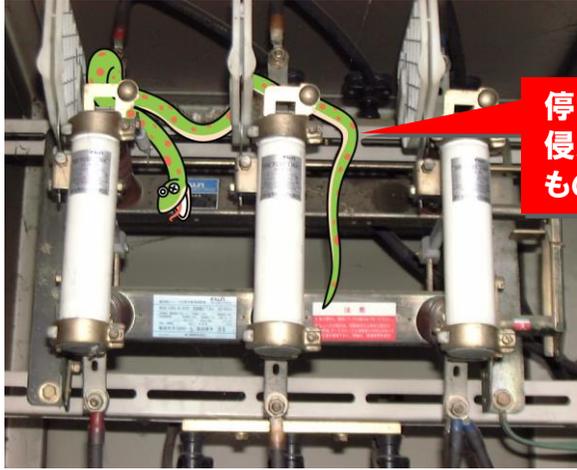

停電作業中に
侵入した時の
ものです。

キュービクルへ小動物の侵入による波及事故

蛇が侵入した侵入箇所(対策前)



キュービクル基礎部分(小判型換気口)

キュービクルへ小動物の侵入による波及事故




防止策

1. 電線ケーブル引込口、引出口、およびキュービクル基礎のすき間をふさぎましょう。
2. 高圧交流負荷開閉器 (LBS) に相間バリアを取り付けましょう。高圧充電露出部に、カバーを取り付けましょう。

キュービクルへ小動物の侵入による波及事故

蛇が侵入した侵入箇所(対策後)

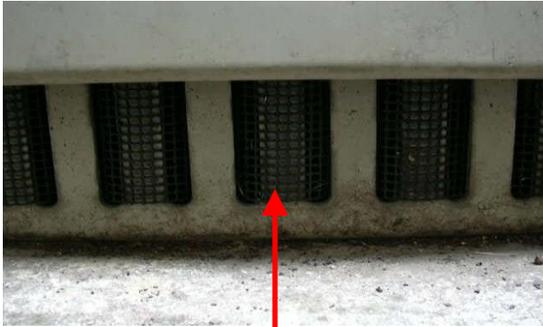

※完全に密閉するとキュービクル内に熱がこもる為、換気可能な対策を行っています。

当協会にて有料で行っています。

キュービクルへ小動物の侵入による波及事故