


電気安全
だより


不要配線は適切に 処置しましょう

使用していない配線が放置されていると、万一の感電や漏電などの電気事故に繋がるおそれがあります。不要となった配線は、撤去や保護するなどの処置をしておきましょう。


工作機械撤去後の不要配線はありませんか

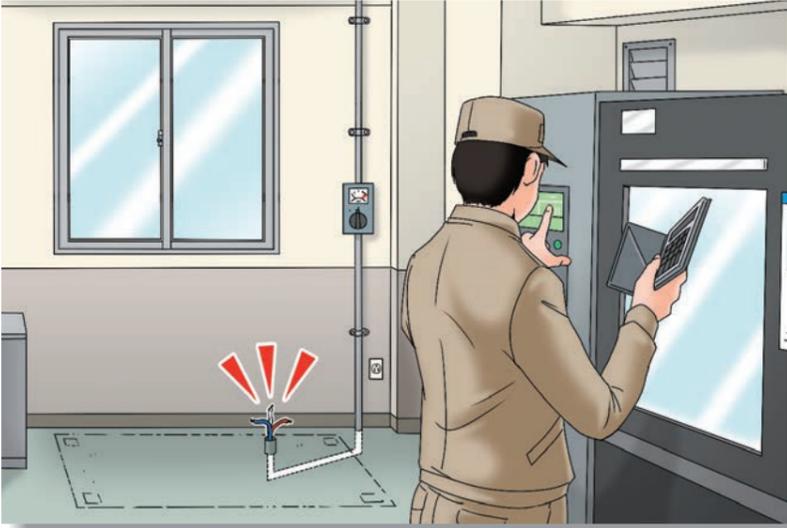

開閉器撤去後の不要配線はありませんか

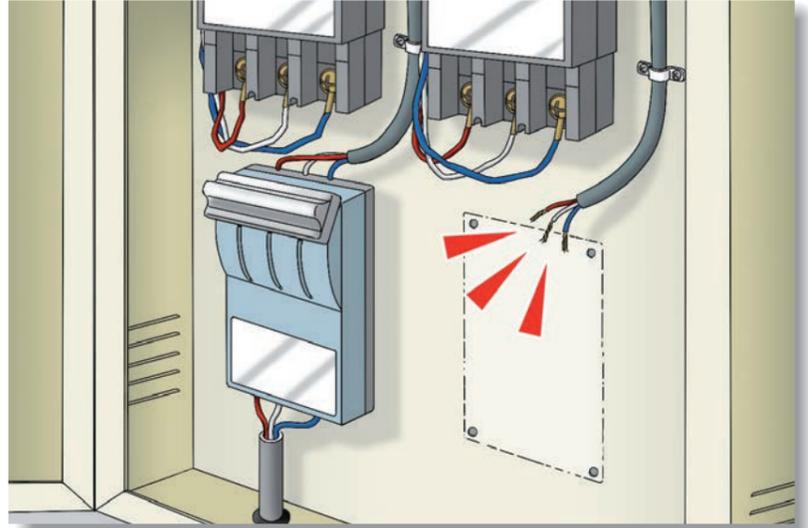

コンセント撤去後の不要配線はありませんか

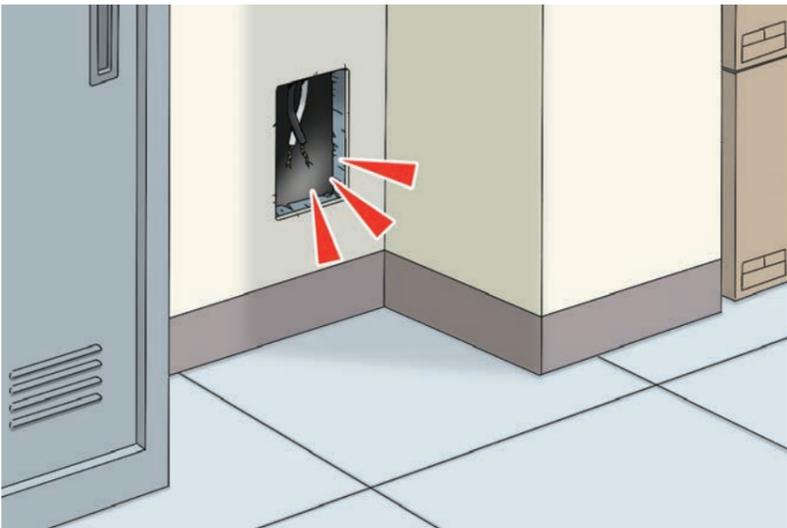

使用していないテーブルタップは片付けましょう



防ごう! 電気火災

電気ストーブ等の電熱機器ご使用の際は、燃えやすいものが近接するおそれがないか注意しましょう。



電気コードの踏付けによる発火に注意しましょう。



掲示用

事業所の見やすい場所に貼って下さい。



One Mission. One Future.

関西電気保安協会